


AZ ELEKTROMOS SZIVATTYÚK SZÁRAZ MŰKÖDÉSÉT VEZÉRLŐ TERMOSZTÁT

A TE készülék egy hőérzékelőből áll, amely ellenőrzi a szivattyútest hőmérsékletét. A normál működési érték 45 °C-ra van beállítva. Ezen érték felett beavatkozik a védelem, és a beavatkozást egy világító jelző lámpa felgyulladására jelzi.

Az elektromos csatlakozás egy manuális visszaállítási 16 (4) A 230 V v.á kapcsolóból áll.

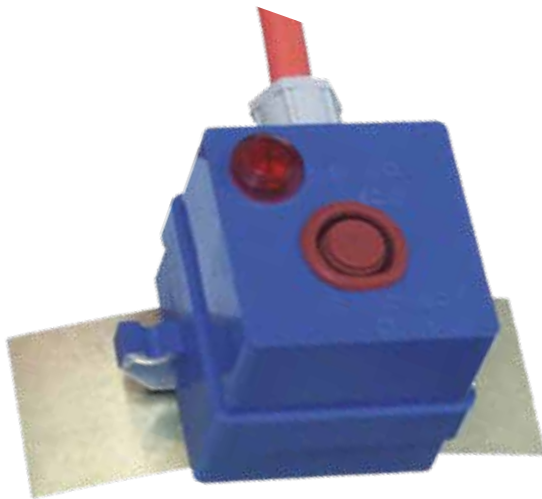

- 45 °C Stop
- 35 °C Manuális start, Manuális visszaállítás

KÓDOLÁS		
C	E	A

